

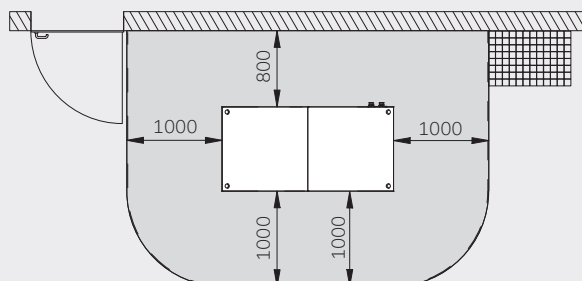
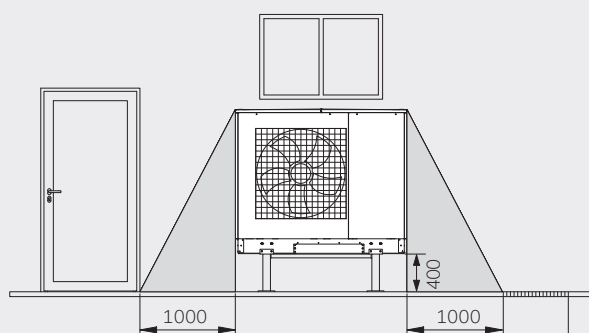


Więcej informacji na temat stref bezpieczeństwa oraz pozostałych obowiązkowych wymogów instalacyjnych pomp ciepła z czynnikiem R290 znajduje się w instrukcji montażu urządzenia dostępnej na dimplex24.pl.

Strefa ochronna w przypadku montażu blisko ścian

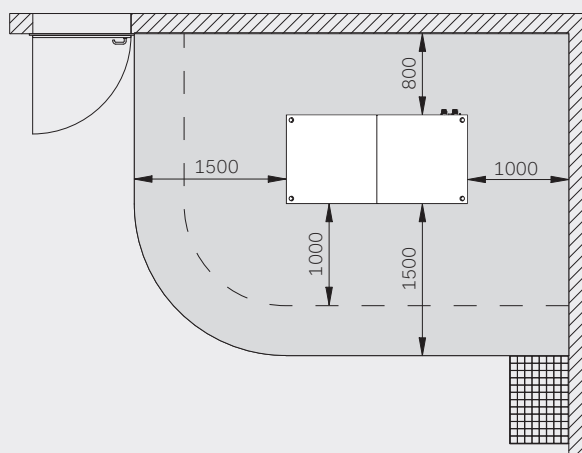

Strefa ochronna w przypadku instalacji narożnej

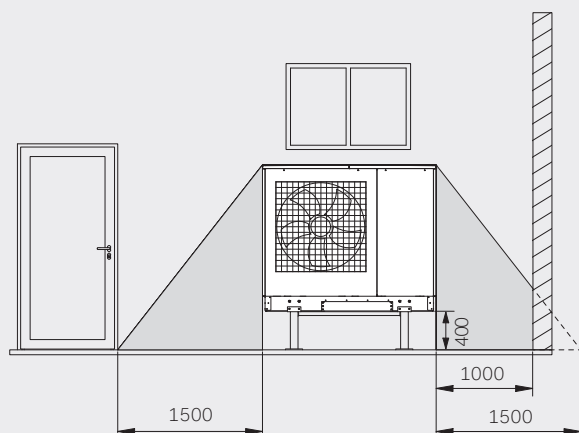

Uwaga:

Przedstawiony wariant ustawienia przy prawym narożniku wymaga zachowania strefy ochronnej 1,5 m. Wariantu tego nie można ze względu na pozycję czujnika propanu zastosować na lewym narożniku!

Strefa ochronna w przypadku ustawienia wolnostojącego

